


Accesul la datele sistemului de la distanță a contului de energie a Compania DJV-COM

Dacă aveți instalată sistemul de administrare la distanță a firmei DJV-COM, dvs. Puteți utiliza orice browser internet pentru accesarea datelor de consum a conturilor energetice.

Pentru a accesa pagina în câmpul de adrese a browser-ului indicați adresa <http://djv-com.net> :

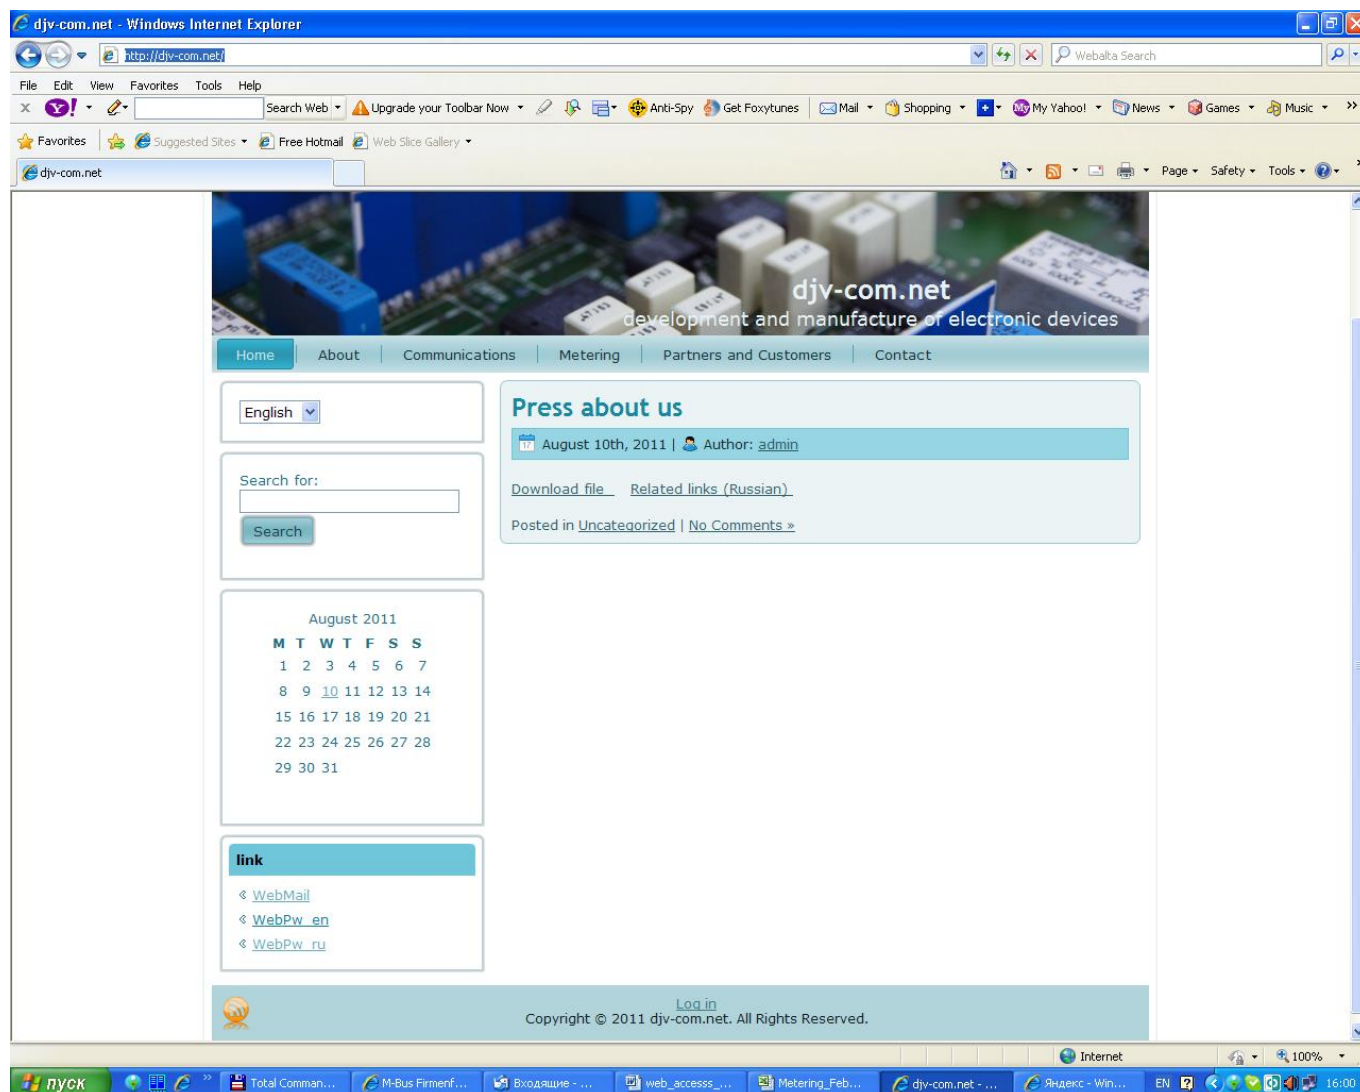

În meniul din stînga accesați adresa [WebPV](#). Care va deschide următoarea pagină de autentificare:

Войти

Имя:

Пароль:

☐ Запомнить

Вход

Pentru accesul în sistemă este necesar în câmpul **Numere** – indicați numărul de serie a radiomodulului, dar în câmpul **Parola** – numărul de serie a contorului. Zerourile nu trebuie de introdus. Sistemă este capabilă să memoreze parametrii de acces, dacă nu doriți să le introduceți de fiecare dată. Pentru asta este necesar de a bifa **Rețineți minte**.

Mai jos puteți vedea exemple la două tipuri de contoare a firmelor Actaris și Elster cu senzorii magnetici și radiomodulele instalate. După exemplul imaginii din stânga indicați în câmpul **Nume** – 4511, **Parola** – 60606006, După exemplul imaginii din dreapta indicați **Nume** – 5024, **Parola** – 22711271

Pentru destare puteți folosi datele **Nume** – 2468, **Parola** – 070813721



Dacă ați introdus datele corect, pe ecran va apărea următoarea pagină:

QueryY - Windows Internet Explorer

http://djv-com.net/pw_ru/QueryY.php

File Edit View Favorites Tools Help

Search Web Upgrade your Toolbar Now Anti-Spy Get Foxytunes Mail Shopping My Yahoo! News Games Music

QueryY

web pw

Показать/скрыть навигацию

Привет, : 2468

Выход

QueryY Расширенный поиск

40 records per page

Текущая страница: QueryY

Искать: Любое поле содержит Применить Сброс

Обновить

#	Actions	Date	Slave ID	Count ID	Sum Hour	Count M3	Count Value	Begin Count	Events	Flg Sum	Recalc Coefficient
01		2011-07-27	2,468.0000	61,025,626.0000	0.3400	13,229.0700	550,607.0000	7,723.0000	0	0	100
02		2011-07-28	2,468.0000	61,025,626.0000	0.0000	13,229.0700	550,607.0000	7,723.0000	0	0	100
03		2011-07-29	2,468.0000	61,025,626.0000	0.0000	13,229.0700	550,607.0000	7,723.0000	0	0	100
04		2011-07-30	2,468.0000	61,025,626.0000	0.2600	13,229.3300	550,633.0000	7,723.0000	0	0	100
05		2011-07-31	2,468.0000	61,025,626.0000	0.1400	13,229.4700	550,647.0000	7,723.0000	0	0	100
06		2011-08-01	2,468.0000	61,025,626.0000	0.4600	13,229.9200	550,692.0000	7,723.0000	0	0	100
07		2011-08-02	2,468.0000	61,025,626.0000	0.2400	13,230.1600	550,716.0000	7,723.0000	0	0	100
08		2011-08-03	2,468.0000	61,025,626.0000	0.3000	13,230.4600	550,746.0000	7,723.0000	0	0	100
09		2011-08-04	2,468.0000	61,025,626.0000	0.2600	13,230.7300	550,773.0000	7,723.0000	0	0	100
10		2011-08-05	2,468.0000	61,025,626.0000	0.3200	13,231.0400	550,804.0000	7,723.0000	0	0	100
11		2011-08-06	2,468.0000	61,025,626.0000	0.0000	13,231.0400	550,804.0000	7,723.0000	0	0	100
12		2011-08-07	2,468.0000	61,025,626.0000	0.0000	13,231.0400	550,804.0000	7,723.0000	0	0	100
13		2011-08-08	2,468.0000	61,025,626.0000	0.2000	13,231.2500	550,825.0000	7,723.0000	0	0	100
14		2011-08-09	2,468.0000	61,025,626.0000	0.3800	13,231.6300	550,863.0000	7,723.0000	0	0	100
15		2011-08-10	2,468.0000	61,025,626.0000	0.5400	13,232.1600	550,916.0000	7,723.0000	0	0	100
16		2011-08-11	2,468.0000	61,025,626.0000	0.3000	13,232.4600	550,946.0000	7,723.0000	0	0	100
17		2011-08-12	2,468.0000	61,025,626.0000	0.2000	13,232.6600	550,966.0000	7,723.0000	0	0	100
18		2011-08-13	2,468.0000	61,025,626.0000	0.3600	13,233.0200	551,002.0000	7,723.0000	0	0	100
19		2011-08-14	2,468.0000	61,025,626.0000	0.2000	13,233.2300	551,023.0000	7,723.0000	0	0	100
20		2011-08-15	2,468.0000	61,025,626.0000	0.1800	13,233.4100	551,041.0000	7,723.0000	0	0	100

Обновить

(C)2011

Done

Internet

100%

16:20

Pe ecran puteți vedea consumul zilnic în ultimele 20 de zile. De la stânga la dreapta sunt următoarele coloane:

Date – data la care a fost fixată fluxul de date

Slave ID, Count ID – numărul de serie a radiomodulului, și numărul de serie a contorului.

Sum Hour – consum m3 – pe zi la data curentă

Count m3 – indicațiile contorului la data curentă

Count Value și Begin Count – numărul de impulsuri acumulate de radiomodul și datele inițiale a contorului

Events Flg Sum – mesaje de serviciu

Recalc Coefficient – coeficientul de recalcul al contorului (numărul de impulsuri al sensorului magnetic la 1 m3)

Puteți folosi opțiunea **Print** pentru a imprima datele care le vedeți.

Puteți folosi opțiunea **Export** pentru a converti datele care le vedeți în formate diferite.

- Exportarea în Excel
- Exportarea în Xml
- Exportarea în Csv
- Exportarea în Pdf

Vizualizarea datelor a consumului termic

Pentru accesul în sistemă este necesar în câmpul **Nume** – indicați numărul de serie a radiomodulului, dar în câmpul **Parola** – numărul de serie a contorului. Zerourile nu trebuie de introdus. Sistema este capabilă să memoreze parametrii de acces, dacă nu doriți să le introduceți de fiecare dată. Pentru asta este necesar de a bifa **Rețineți minte**.

Войти	
Имя:	
Пароль:	
☐ Запомнить	
Вход	

Mai jos puteți vedea exemplul a radiomodulului D100FC pentru contorizarea căldurii pe la baza contorului produs de firma SENSUS cu sensorul magnetic și cu doi senzori de temperatură instalate. După exemplul imaginii de mai jos indicați în câmpul **Nume** – 2642, **Parola** – 4931128.



Pentru destare puteți folosi datele **Nume** – 2737, **Parola** – 79199456

Dacă ați introdus datele corect, pe ecran va apărea următoarea pagină:

Logged in as:
2737
[Logout](#)

QuerY  [Advanced search](#)
14 records per page

 Current page:
[QuerY](#)

▼ **Page list**

 **QuerY**

▼ **Print**

 Print current page
 Print all pages

▼ **Export**

 Export to Excel
 Export to Xml
 Export to Csv
 Export to Pdf

Search for:

Any field

contains

Apply

Reset

Refresh

#	Actions	Date	Slave Id	Count Id	Sum Kcal	Count V0	Count V1	Temp T0	Temp T1	Begin Count	Ev
01		2011.10.19	2 737	79 199 456	100 820.0000	11 447 677	2 109 938	46.7500	44.8000	0.0600	0
02		2011.10.18	2 737	79 199 456	16 680.0000	11 346 852	2 082 754	47.3800	43.1700	0.0600	0
03		2011.10.17	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	13.9800	13.9400	0.0600	0
04		2011.10.16	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	14.0400	13.9400	0.0600	0
05		2011.10.15	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	14.8600	15.0600	0.0600	0
06		2011.10.14	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	16.2900	16.3100	0.0600	0
07		2011.10.13	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	16.6100	16.7500	0.0600	0
08		2011.10.12	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	15.5400	15.4400	0.0600	0
09		2011.09.27	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	21.7700	21.4900	0.0600	0
10		2011.09.26	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	22.0800	22.1200	0.0600	0
11		2011.09.25	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	22.8400	22.8100	0.0600	0
12		2011.09.24	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	23.2100	23.3800	0.0600	0
13		2011.09.23	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	23.5300	23.5700	0.0600	0
14		2011.09.22	2 737	79 199 456	0.0000	11 330 169	2 078 723	23.4000	23.3200	0.0600	0
Refresh											

Pe ecran puteți vedea consumul zilnic în ultimele 14 zile. De la stânga la dreapta sunt următoarele coloane:

Date – data la care a fost fixată fluxul de date

Slave ID, Count ID – numărul de serie a radiomodulului, și numărul de serie a contorului.

Sum Kcal – consum Kcal – pe zi la data curentă

Count V0 – indicațiile consumului de energie termică la data curentă în **Kcal**

Count V1 – indicațiile consumului de energie termică la data curentă în **litri**

Temp T0 – indicațiile sensorului de temperatură a liniei de fulx în 00 ore la data curentă în **grade Celsius**

Temp T1 – indicațiile sensorului de temperatură a circuitului de retur în 00 ore la data curentă în **grade Celsius**

Begin Count – indicațiile de bază a contorului

Ev – mesaje de serviciu

Puteți folosi opțiunea **Print** pentru a imprima datele care le vedeți.

Puteți folosi opțiunea **Export** pentru a converti datele care le vedeți în formate diferite.

- Exportarea în Excel
- Exportarea în Xml
- Exportarea în Csv
- Exportarea în Pdf

Aplicația este actualizată în mod constant, așa că în curând vor fi disponibile informații suplimentare, previziuni și o comparație cu alte tipuri de energie.

Comentariile privind aplicația pot fi trimise prin e-mail, disponibil pe site-ul <http://djv-com.net> în compartimentul **Contacte**